
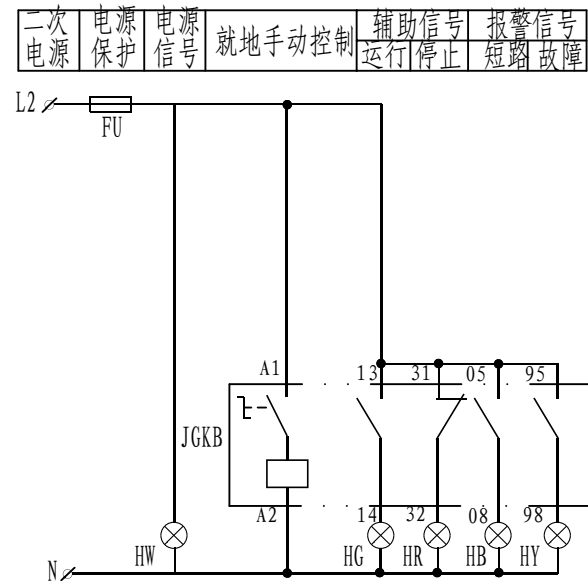


910 '100 '9f

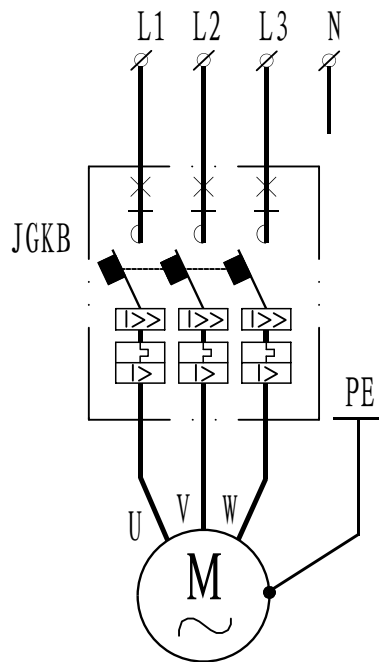

本接线方案辅助触头为02

注:

- (1).本图适用于单台设备在正常工作时,采用JGKB就地直接控制.
- (2).控制保护器的选型由工程设计决定,详见本图集第9-15页.

序号	符号	名称	型号及规格	数量	备注
1	FU	熔断器	RT18-32X/4A	1	带熔断指示
2	JGKB	控制保护器	JGKB-□□□□□□□□	1	
3	HG	绿色信号灯	AD11-22/20-220V	1	
4	HR	红色信号灯	AD11-22/20-220V	1	按需要增减
5	HB	蓝色信号灯	AD11-22/20-220V	1	按需要增减
6	HY	黄色信号灯	AD11-22/20-220V	1	按需要增减
7	HW	白色信号灯	AD11-22/20-220V	1	按需要增减

基本方案控制电路图1

温州江光电气科技有限公司

JGKB

JG. 001. 016

通(借)用件登记

描 写

描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

处数	更改文件号	签 字	日 期		
设 计		标 准 化			
校 对		(审 定)			
审 核					
工 艺		日 期			

图 样 标 记		重 量	比 例
S	A	B	
共 1 页		第 1 页	